




V = 9 V; 12 V; 15 V; 19 V


P ≤ 25 W






ON

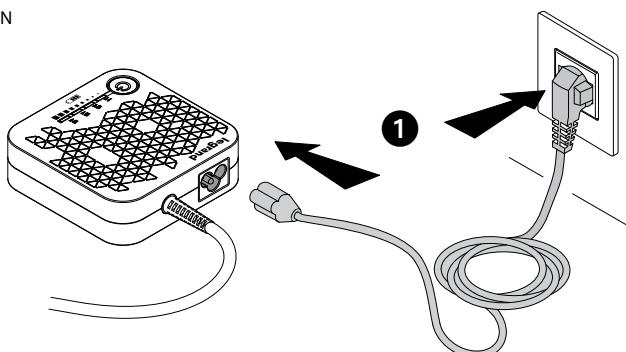

OFF

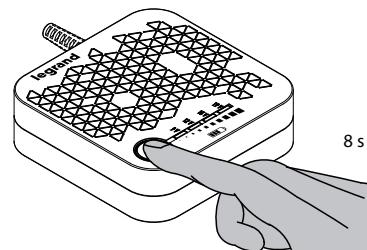


SETUP Vout


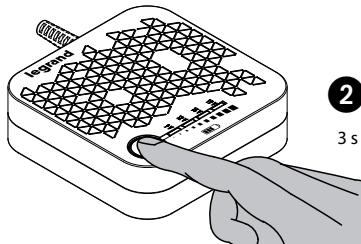


SETUP MODE	
	V _{OUT} = 9 V 0.5s ON / 0.5s OFF
	V _{OUT} = 12 V 0.5s ON / 0.5s OFF
	V _{OUT} = 15 V 0.5s ON / 0.5s OFF
	V _{OUT} = 19 V 0.5s ON / 0.5s OFF

- Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante
- LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca
- LED knippert - Treptajuća LED - LED αναβοσβήνει - Villgo LED
- LED intermitente - Индикатор моргает - ضوء التنبية متقطع




EXIT SETUP Vout

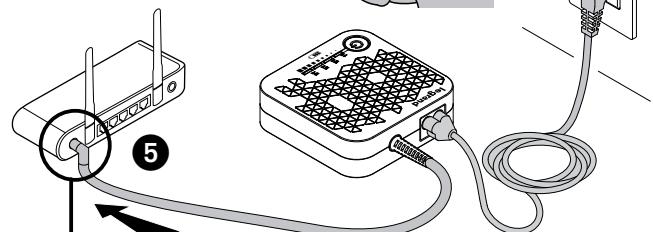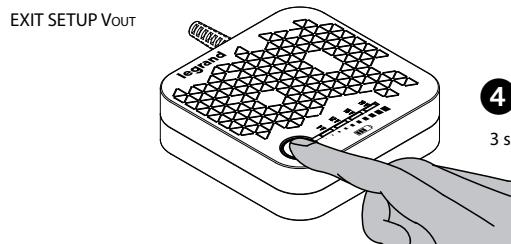

ON-LINE MODE	
	V _{OUT} = 9 V
	V _{OUT} = 12 V
	V _{OUT} = 15 V
	V _{OUT} = 19 V


Voyant fixe - Steady LED - LED Fisso - LED fest leuchtend - LED fijo - Kontrolka LED ze światłem ciągłym - LED brand continu - Stalno svjetleća LED - LED σταθερό - Folyamatos LED - LED fixo - Индикатор постоянно горит
ضوء التنبية ثابت -



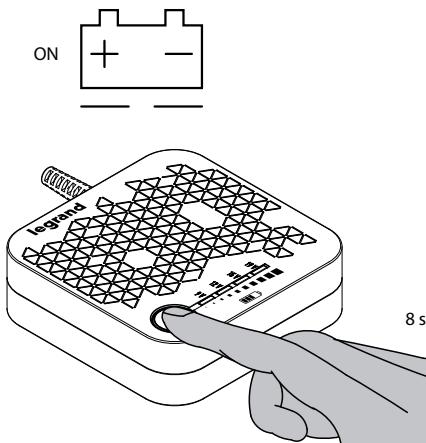

BATTERY MODE	
 19V 16V 12V 9V	 100 - 75 % 2s ON / 0.5s OFF
 19V 16V 12V 9V	 75 - 50 % 2s ON / 0.5s OFF
 19V 16V 12V 9V	 50 - 25 % 2s ON / 0.5s OFF
 19V 16V 12V 9V	 25 - 0 % 2s ON / 0.5s OFF

Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante
 - LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca
 - LED knippert - Treptajuća LED - LED αναβοσβήνει
 - Villogó LED - LED intermitente - Индикатор моргаєт
 - ضوء التنبيه متقطع

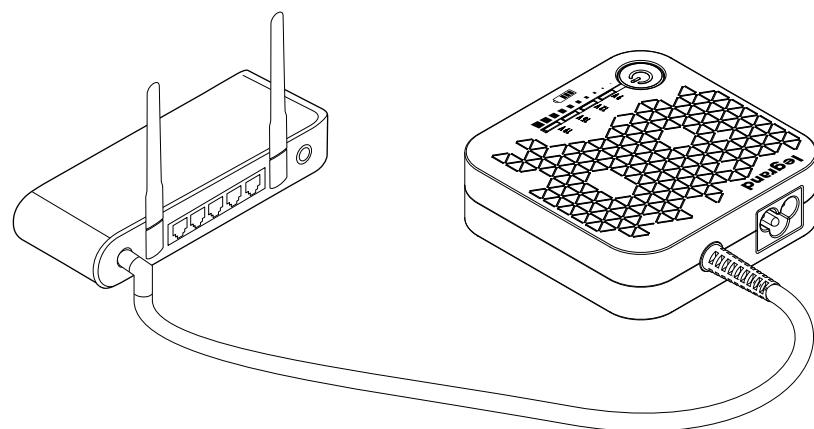

F

- Assurer que la tension et la fréquence du secteur d'alimentation électrique correspondent à celles de l'onduleur.
 - Dans le cas où un dommage visible serait constaté sur le produit pendant son déballage, ne pas installer l'onduleur mais le remplacer dans son emballage et le retourner au revendeur ou au distributeur.
 - Avant de faire fonctionner l'onduleur et d'y connecter toute charge, veiller à assurer que l'onduleur est branché à une alimentation électrique reliée à la terre.
 - La charge appliquée ne doit pas excéder celle indiquée sur l'étiquette de l'onduleur.
 - Ne pas tenter d'ouvrir ou de démonter l'onduleur ; aucune pièce ne peut être changée par l'utilisateur. L'ouverture de la coque annule la garantie et expose à des risques d'électrocution y compris si l'interrupteur d'alimentation sur secteur est débranché.
 - S'assurer que l'onduleur est complètement éteint avant d'en effectuer le transport.
 - La prise d'alimentation sur secteur de l'onduleur doit être installée près de l'onduleur et doit être facile d'accès.
 - L'onduleur dispose de sa propre source d'énergie interne (batterie). Dans le cas où l'onduleur serait allumé en l'absence d'alimentation CA disponible, une tension dangereuse est présente sur les prises de sortie. La batterie interne de l'onduleur n'est pas remplaçable.

ATTENTION: La batterie peut constituer un risque de décharge électrique et de courant élevé de court-circuit.

ATTENTION: Ne pas jeter les batteries sur des flammes. Les batteries pourraient exploser.

Ne pas exposer la batterie à des températures supérieures à 60°C (140°F).

ATTENTION: Ne pas ouvrir ni rompre les batteries. Les écoulements d'électrolyte peuvent causer des lésions à la peau et aux yeux. Ils peuvent également être toxiques.

ATTENTION: Les batteries usées doivent être éliminées dans le respect des instructions.

 - En cas d'urgence, éteignez immédiatement l'équipement et débranchez le câble d'alimentation CA pour désactiver l'onduleur.
 - Veiller à ce qu'aucun liquide ou objet étranger ne pénètre à l'intérieur de l'onduleur.
 - L'onduleur est prévu pour une installation interne dans un environnement ventilé et contrôlé avec une bande de température entre 0°C (+32°F) et +40°C (+104°F) et humidité sans condensation <95%.
 - Ne pas installer l'onduleur dans un environnement exposé à des étincelles, à des flammes et à tout dispositif susceptible de produire de l'étincelle, à la fumée ou à des gaz dangereux ni dans un environnement où de l'eau et/ou une humidité excessive seraient présentes. Les environnements poussiéreux, corrosifs et salins peuvent endommager l'onduleur.
 - Consultez le manuel de l'équipement que vous souhaitez alimenter avec le KEOR DC pour vous assurer que les spécifications techniques et de sécurité soient respectées

NI

- De spanning en frequentie van de netspanning moeten overeenkomen met die van de UPS.
 - Als u tijdens het uitpakken vaststelt dat het product beschadigd is, mag u de UPS niet installeren. Pak de unit weer in en stuur hem terug aan uw verdeler of distributeur.
 - De UPS moet aangesloten zijn op een correct geaarde stroomvoorziening, voordat u de UPS inschakelt of er belastingen op aansluit.
 - De belasting mag niet hoger zijn dan die aangegeven op het typeplaatje van de UPS.
 - Probeer de UPS niet te openen of demonteren; als gebruiker kunt u geen onderdelen vervangen. Als u de behuizing opent, vervalt de garantie en ontstaat een risico op elektrische schokken, zelfs als de stekker niet in het stopcontact steekt.
 - Schakel de UPS volledig uit voor u hem verplaats.
 - Installeer het stopcontact waarop u de UPS wilt aansluiten dicht bij de UPS, op een gemakkelijk toegankelijke plek.
 - De UPS heeft een eigen, interne energiebron (batterij). Als de UPS wordt ingeschakeld wanneer er geen wisselstroom beschikbaar is, ontstaat er gevarende spanning aan de uitgangen. De batterij in de UPS mag niet worden vervangen door gebruikers.

OPGELET: batterijen kunnen een risico op elektrische schokken en hoge kortsluitstromen inhouden.

OPGELET: gooai geen batterijen in het vuur. De batterijen kunnen ontploffen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 60°C.

OPGELET: open of beschadig geen batterijen. Er kan dan elektrolyt vrijkomen, die schadelijk is voor de huid en de ogen. Dit kan toxicisch zijn.

OPGELET: Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

 - Schakel het apparaat onmiddellijk uit in geval van nood en haal de stekker uit het stopcontact.
 - Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de UPS terechtkomen.
 - De UPS is bedoeld voor installatie in een geventileerde, gecontroleerde binnenruimte met een temperatuur tussen 0°C (+32°F) en +40°C (+104°F) en niet-condensende luchtvochtigheid <95%.
 - Installeer de UPS niet op een plaats met vonken, vlammen of apparaten die vonken, rook of gevarelijke gassen kunnen vrijgeven; vermijd ook ruimten met water of overmatige vochtigheid. Stoffige, bijtende en zoute omgevingen kunnen de UPS beschadigen.
 - Raadpleeg de handleiding van de apparatuur die u met KEOR DC wilt voeden om er zeker van te zijn dat aan de technische veiligheidsspecificaties wordt voldaan

GB

- Ensure that the mains supply voltage and frequency match those of the UPS.
 - If any visible damage is found on the product during the unpacking operation, do not install the UPS but repack the unit and return it to your reseller or distributor.
 - Before operating the UPS or connecting any load equipment, ensure the UPS is connected to a properly grounded electrical supply.
 - The load applied must not exceed the one indicated on the type label of the UPS.
 - Do not attempt to open or disassemble the UPS; there are no user replaceable parts. Opening the case will void the warranty and introduce the risk of electric shock even when the mains plug is disconnected.
 - Make sure the UPS is completely turned off when it is transported.
 - The mains socket outlet that supplies the UPS shall be installed near the UPS and shall be easily accessible.
 - The UPS has its own internal energy source (battery). If the UPS is switched on when no AC power is available, there is hazardous voltage at the output sockets. The battery inside the UPS is not user-replaceable.

CAUTION: A battery can present a risk of electrical shock and high short circuit current.

CAUTION: Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.

Do not expose the battery to temperatures exceeding 60°C (140°F).

CAUTION: Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.

CAUTION: Dispose of used batteries according to the instructions.

 - In case of emergency, immediately turn off the equipment and disconnect the power cord from the AC power supply to disable the UPS.
 - Do not allow any liquid or any foreign object to enter the UPS.
 - The UPS is intended for indoor installation in a ventilated, controlled indoor environment with a range of temperature between 0°C (+32°F) and +40°C (+104°F) and non-condensing humidity <95%.
 - Do not install the UPS in locations with sparks, flames, any other device that may cause sparks, smoke and hazardous gas or where there is water and excessive humidity. Dusty, corrosive, and salty environments can damage the UPS.
 - Consult the manual of the equipment you want to power with KFOR DC to make sure that the technical and safety specifications are met.

DE

- Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz des Stromnetzes mit der der USV übereinstimmen.
 - Sollten Sie beim Auspacken des Gerätes Schäden bemerken installieren Sie die USV nicht. Verpacken Sie sie wieder und senden Sie das Gerät an Ihren Händler zurück.
 - Bevor Sie die USV einschalten oder an eine Last anschließen, vergewissern Sie sich, dass die USV an eine richtig geerdete Steckdose angeschlossen ist.
 - Die angeschlossene Last darf die auf dem Typenschild der USV angegebene nicht überschreiten.
 - Versuchen Sie nicht die USV zu öffnen oder zu demonstrieren. Die Anlage enthält keine vom Nutzer austauschbaren Teile. Beim Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie. Zudem besteht Stromschlaggefahr, auch wenn der Netzstecker gezogen ist.
 - Um die USV zu transportieren, vergewissern Sie sich, dass sie vollkommen ausgeschaltet ist.
 - Die Netzsteckdose, die die USV versorgt, muss sich in der Nähe der USV befinden und muss leicht zugänglich sein.
 - Die USV hat eine eigene interne Energiequelle (Batterien). Wenn die USV eingeschaltet ist, und kein Wechselstrom vorhanden ist, liegt an den Ausgangsbuchsen eine gefährliche Spannung an. Die Batterie in der USV kann nicht vom Benutzer ersetzt werden.

ACHTUNG: Die Batterie ist wegen Stromschlaggefahr und dem hohen Kurzschlussstrom gefährlich.

ACHTUNG: Batterien nicht ins Feuer werfen. Sie könnten explodieren. Setzen Sie die Batterie nicht Temperaturen über 60°C aus.

ACHTUNG: Die Batterien nicht öffnen oder beschädigen. Das Elektrolyt ist für Haut und Augen gefährlich. Vorsicht Giftig!

ACHTUNG: Entfernen Sie die erschöpften Batterien gemäß Anweisungen.

• Im Notfall schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Wechselstromversorgung, um die USV abzuschalten.

• Es dürfen keine Flüssigkeiten oder ein Fremdkörper in die USV eindringen.

• Die USV ist für den Gebrauch im Innen, in einer belüfteten, kontrollierten Umgebung mit einer Temperatur von 0°C bis +40°C und einer nicht kondensierenden Feuchtigkeit <95%.

• Installieren Sie die USV nicht an Orten wo Funken oder Flammen, Rauch oder gefährliches Gas durch andere Geräte entstehen können, oder in der Nähe von Wässer und in übermäßig feuchten Räumen. Staubige, korrosive und salzige Umgebungen können die USV beschädigen.

• Konsultieren Sie das Handbuch des Geräts, das Sie mit KEOR DC betreiben möchten, um sicherzustellen, dass die technischen und sicherheitstechnischen Spezifikationen eingehalten werden

65

- Asegurarse de que la tensión y la frecuencia de la red eléctrica correspondan a las del SAI.
 - En caso de detectar daños visibles en el producto durante el desembalaje, no instalar el SAI, reembalarlo y devolverlo a su revendedor distribuidor.
 - Antes de poner en marcha el SAI o conectar equipos de carga, asegurarse de que el SAI se haya conectado a un suministro eléctrico con una puesta a tierra adecuada.
 - La carga aplicada no ha de superar la indicada en la etiqueta trasera del SAI.
 - No intentar abrir o desmontar el SAI; no contiene partes que se puedan sustituir por el usuario. Abrir la carcasa anula la garantía y comporta el riesgo de choque eléctrico incluso con la clavija desconectada.
 - Asegurarse de que el SAI se encuentre completamente apagado durante el transporte.
 - La toma de la red que alimenta el SAI ha de instalarse cerca del SAI y resultar fácilmente accesible.
 - El SAI dispone de una fuente de energía interna propia (batería). Con el SAI encendido y sin corriente CA disponible, en las tomas de salida hay tensión peligrosa. La batería dentro del SAI no debe ser sustituida por el usuario.

ATENCIÓN: Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y una corriente de cortocircuito elevada.

ATENCIÓN: No tirar las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar. No exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C (140°F).

ATENCIÓN: No abrir ni alterar las baterías. El electrolito liberado para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.

ATENCIÓN: Desechar las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

 - En caso de emergencia, apagar inmediatamente el equipo y desconectar el cable de corriente de la toma CA para deshabilitar el SAI.
 - No permitir que líquidos o cuerpos extraños puedan entrar en el SAI.

• El SAI se contempla para la instalación en el interior en un entorno ventilado y controlado con un rango de temperaturas comprendida entre 0°C (+32°F) y +40°C (+104°F) y sin humedad de condensación <95%.

• No instalar el SAI en lugares donde chispas, llamas y otros dispositivos que pueden producir chispas, humo y gases peligrosos o en caso de presencia de agua y humedad excesiva. Los entornos con polvo, corrosivos o salinos pueden estropear el SAI.

• Consulte el manual del equipo que desea alimentar con KEOR DC para asegurarse de que se cumplen las especificaciones técnicas y de seguridad

11

- Assicurarsi che la tensione e la frequenza della rete elettrica corrispondano a quelle dell'UPS.
 - Nel caso in cui al momento dell'apertura dell'imballaggio siano presenti danni visibili, non installare l'UPS ma imballare nuovamente l'unità e riconsegnarla al proprio rivenditore o distributore.
 - Prima di attivare l'UPS o disporre qualsiasi dispositivo, accertarsi che l'UPS sia collegato a una rete elettrica con adeguata messa a terra.
 - Il carico applicato non deve superare quello indicato sull'etichetta dell'UPS.
 - Non tentare di aprire o smontare l'UPS, non ci sono parti sostituibili dall'utente. L'apertura dell'involucro annulla la garanzia e comporta il rischio di scarica elettrica anche quando la spina di rete è scollegata.
 - Accertarsi che l'UPS sia completamente spento quando viene trasportato.
 - La presa di corrente che alimenta l'UPS deve essere installata in prossimità dell'UPS e di facile accessibilità.
 - L'UPS ha la propria fonte interna di alimentazione (batteria). Qualora l'UPS venisse acceso in mancanza di rete d'ingresso, sarà comunque presente tensione nelle prese di uscita. La batteria all'interno dell'UPS non è sostituibile dall'utente.

ATTENZIONE: Una batteria può costituire un rischio di scossa elettrica e di un'elevata corrente di corto circuito.

ATTENZIONE: Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere. Non esporre la batteria a temperature superiori a 60°C.

ATTENZIONE: Non aprire o rompere le batterie. L'elettrolita fuoriuscito può essere dannoso in caso di contatto con la pelle e con gli occhi e risultare tossico.

ATTENZIONE: Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

 - In caso di emergenza, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione AC per disabilitare l'UPS.
 - Evitare che qualsiasi liquido o oggetto estraneo possa entrare all'interno dell'UPS.
 - L'UPS deve essere installato in ambiente ventilato e con temperatura controllata tra 0°C e +40°C, con un'umidità senza condensa <95%.
 - Non installare l'UPS in ambienti con scintille, fiamme o qualsiasi altro dispositivo che potrebbe causare scintille, fumo e gas pericolosi o in presenza di acqua o eccessiva umidità. Ambienti polverosi, corrosivi ed elevata salinità possono danneggiare l'UPS.
 - Consultare il manuale dell'apparecchiatura che si desidera alimentare con KEOR DC per assicurarsi che le specifiche tecniche e di sicurezza siano rispettate

27

- P1**

 - Certifique-se de que a tensão e a frequência da fonte de alimentação correspondem às da UPS.
 - Se algum dano visível for encontrado no produto durante a operação de desembalar, não instale a UPS, volte a embalá-la na caixa original e devolva-a ao revendedor ou distribuidor.
 - Antes de utilizar a UPS ou conectar qualquer equipamento de carga, verifique se a UPS está conectada a uma tomada ligada à terra.
 - A carga aplicada não deve exceder a indicada na etiqueta da UPS.
 - Não tentar abrir ou desmontar a UPS; nenhuma peça deverá ser substituída pelo utilizador. A abertura do aparelho anulará a garantia e ficará exposto ao risco de choque elétrico, mesmo se a ficha estiver desconectada da tomada.
 - Certifique-se de que a UPS ficou desligada quando for transportada.
 - A tomada elétrica que alimenta a UPS deve ser instalada perto do aparelho e deve ser de fácil acesso.
 - A UPS possui a sua própria fonte de energia interna (baterias). No caso da UPS estar ligada na ausência de energia CA, estará presente uma tensão perigosa nas tomadas de saída. As baterias internas da UPS não são substitutíveis.
 - ATENÇÃO:** Uma bateria pode apresentar risco de choque de eletricidade e queimadura no caso de uma alta corrente de curto-circuito. Baterias com defeito representam um risco de queimadura em superfícies acessíveis.
 - ATENÇÃO:** Não coloque as baterias no fogo. As baterias podem explodir. Não exponha a bateria a temperaturas superiores a 60°C.
 - ATENÇÃO:** Não abra ou quebre as baterias. Os derames de eletrolitos podem causar danos à pele e aos olhos. Eles também podem ser tóxicos.
 - ATENÇÃO:** As baterias usadas devem ser descartadas de acordo com as instruções fornecidas para esse fim.
 - Em caso de emergência, desligue imediatamente o equipamento e desconecte o cabo de alimentação da UPS.
 - Certifique-se de que nenhum líquido ou objeto estranho entre no interior da UPS.
 - A UPS tem prevista uma instalação interna em ambiente ventilado e controlado com uma faixa de temperatura ntre 0 °C e + 40 °C e humidade sem condensação <95%.
 - Ambientes a UPS num ambiente exposto a fáscas, fumo, gases perigosos ou num ambiente em que haja excesso de água e / ou humidade. Ambientes empoeirados, corrosivos e salinos podem danificar a UPS.
 - Consulte o manual do equipamento que pretende alimentar com KEOR DC para se certificar de que as especificações técnicas e de segurança são cumpridas

2

- Upewnij się, że napięcie i częstotliwość w sieci zasilającej są zgodne ze specyfikacją UPS.
 - Jeśli podczas rozpatrywania na produkcje zostaną dostrzeżone jakieś kolwiek uszkodzenia, zasilacza UPS nie należy instalować, lecz zapoznać ponownie i zwrócić sprawdzyć lub dostarczyć.
 - Przed uruchomieniem UPS lub przyłączeniem jakiegokolwiek obciążenia należy upewnić się, że UPS jest przyłączony do odpowiednio uziemionego źródła zasilania.
 - Zastosowanie obciążenia nie może przekraczać wartości wskazanej na tabliczce znamionowej UPS.
 - Nie próbuj otwierać ani demontażu UPS, zestaw nie zawiera części wymienianych przez użytkownika. Otwarcie obudowy uniemożliwia gwarancję i stwarza ryzyko porażenia prądem, nawet po wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego.
 - Upewnij się, że UPS jest całkowicie wyłączony podczas transportu.
 - Gniazdo sieciowe zasilające UPS powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
 - UPS posiada własne wewnętrzne źródło zasilania (akumulator). Jeśli UPS zostanie włączony podczas braku zasilania prądem przemiennym, na gniazdzie wyjściowym będą podawane niebezpieczne napięcia. Akumulator wewnętrzny UPS nie może być wymieniany przez użytkownika. **UWAGA!** Akumulator może wprowadzać niebezpieczeństwo porażenia prądem i dłużnych prawidłowych zwarczeń.
 - **UWAGA!** Nie należy wrzucać akumulatorów do ognia. Mogą one wybuchać.
 - Nie należy wystawiać baterii na działanie temperatury przekraczających 60°C.
 - **UWAGA!** Nie otwierać ani uszkadzać akumulatorów. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może być toksyczny.
 - **UWAGA!** Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z instrukcjami.
 - W sytuacjach awaryjnych należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania prądem AC.
 - Nie wolno dopuścić, aby do wnetrza UPS przedostał się jakikolwiek płyn lub ciało obce.
 - UPS jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, w których panuje wentylowane, kontrolowane środowisko wewnętrzne w zakresie temperatur od 0 °C do + 40 °C oraz wilgotność bez kondensacji w zakresie < 95%.
 - Zasilacz UPS nie należy instalować w miejscach, w których występują iskry, plomienie lub inne urządzenia, które mogą generować iskry, dym i niebezpieczne gaz, lub w których występuje woda i nadmierna wilgoć. Zakurzone, żrące i słone środowiska mogą uszkodzić UPS.
 - Aby upewnić się, że specyfikacje techniczne i bezpieczeństwa są spełnione, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, które ma być zainstalowane za pomocą KERODC

TR

- Şebekle beslenme gerilimi ve frekansının UPS ile aynı olduğundan emin olun.
 - Paketten çıkarma işlemi sırasında üzerinde görürün bir hasar tespit edilirse, UPS'ı kesinlikle kurmeyin, üniteni yeniden paketleyin ve satıcınızla veya distribütörünize lade edin.
 - UPS'ı çalıştırmadan veya herhangi bir cihaza bağlanmadan önce, UPS'nin doğru şekilde topraklanmış bir elektrik kaynağına bağlı olduğunu emin olun.
 - UPS'ın çıkışına bağlanan tüm UPS'ın etkinliğinde bilirilen yükü kesinlikle aşamamalıdır.
 - UPS'ı açmadıysa veya parçalarına ayırmaya çalışmadığınızda UPS'incédeki kulanıcı tarafından değiştirilebilen bir parça yoktur. Kasanın açılması garantiyi geçerli kular ve elektrik fizi takılı olmasa bile elektrik çarpması riski doğur.
 - Nakliye sırasında UPS'ın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
 - UPS'ı yeslenen elektrik prizi UPS'ın yakınında ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
 - UPS'ının kendisi enerji kaynağı (pilli) vardır. Şebekle olağandırında dahi UPS çıkış soketlerinde tehlikeli voltaj vardır. UPS içindeki pil kulanıcı tarafından değiştirilemez.
 - DİKKAT:** Pil, elektrik çarpması veya yüksek kusa devre akımı riski oluşturabilir.
 - DİKKAT:** Pil ates atmayı. Pillere patlayabilir.
 - Pili 60°C (140°F) üzerindeki sıcaklıklarla冒頭に記述されています。
 - DİKKAT:** Pilin açılmayı veya parçalanmayı. Serbest kalın elektrolit cilt ve gözler için zararlıdır. Toksik olabilir.
 - DİKKAT:** Kullanılmış pilleri talmatlarda görmeyin.
 - Acil bir durumda, UPS'ı devre dışı bırakmak için derhal UPS'ı kapatın ve güç kablosunu güç kaynağından çıkarın.
 - UPS'ı sva veya herhangi bir yanıcı cisim temasının eklenebilmesini vermemeyin.
 - UPS, sıcaklığı 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) ile $+40^{\circ}\text{C}$ ($+104^{\circ}\text{F}$) arasında ve yoğunlaşmaz nem oranı $< 95\%$ olan havalandırmalı, kontrollü iç mekan ortamında kulanılmalıdır.
 - UPS'ı kivilcim, alev bulunan yerlerde veya kivilcim, duman ve tehlikeli gazlara neden olabilecek diğer cihazlara yakın, su ve aşırı nemin bulunduğu ortamlarda kullanılmamalı. Tozlu, ısnardıcı ve ışık ortamları UPS'ze zarar verebilir.
 - Teknik ve güvenlik özelliklerinin eşleştirildiği enem olmak için KEOR DC ile çalıştırılmış stediinizin ekipmanın kilavuzunu kontrol edin

НЧ

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség és frekvencia a készülék névleges bemeneti értékein belül vannak.
 - Amennyiben a készülék kibontása során a készüléken bármilyen sérülést vesz szíze úgy, ne telepítse a készüléket! Csomagolja vissza és küldje vissza a kereskedője számára.
 - A készülék beüzemelése és a fogyszati rácsatlakoztatás előtt bizonyosodjon meg a földelés kiépítésének szakszerűségéről.
 - A készülékre csatlakoztatott fogyszaktok összes terhelésén nem haladhatja a rajta felültetett névleges teljesítmény értékét.
 - Nyissa fel a készüléket. Nincsenek benne felhasználó által cserélhető alkatrészletek. A készülék felnyitása a garancia azonnali elvesztésével jár.
 - A készülék csak kikapcsolt állapotban szállítható.
 - A készüléket a megtápláló csatlakozó közvetlen közelében kell elhelyezni az egyszerű és gyors elérhetőség végett.
 - A szünetelésben elhelyezett akkumulátor miatt a készüléken és annak kimenetén veszélyes feszültség lehet jelen a megtáplálás leállásától követően. Ezt minden esetben vegye figyelembe. A készülékbe telepített akkumulátor felhasználó által nem cserélhető.

FIGYELEM: az akkumulátor áramtartási és rövidzárlatot okozhat.

FIGYELEM: az akkumulátorokat ne dobja tüze méret felforranhatnak. Ne tegye ki az akkumulátorot 60° C feletti hőmérsékletnek.

FIGYELEM: ne nyissa fel vagy semmisítse meg az akkumulátort. Az akkumulátorban lévő mérgező vegyi elemek veszélyesek a szemre és a bőrre.

FIGYELEM: Áramtalansítás az egységeket az utasítások szerint.

 - Veszély esetén azonnal kapcsolja ki a áramtalansítás a készüléket
 - Ne engedje, hogy a készülék belsője vagy felszínére folyadék vagy idegen tárgy kerüljön.
 - A készülék csak beltérben használható szűzfelülettel; hőmérséklet és páratartalom szempontjából kontrollált helyiségen. Hőmérséklet: 0-40°C között. Maximális lecsapódás mentén: páratartalom: 95%.
 - A készüléket ne telepítse olyan környezetbe, ahol szikrák, lángok, füst, veszélyes gázok, víz, magas páratartalom...stb keletkezhetnek. Poros, korroziós és sós környezetek csökkentik a készülék élettartamát
 - A műszaki és biztonsági előírások betartásával kapcsolatban olvassa el a KERD-Dc-völ tápláláni kívánt berendezés kézikönyvét

